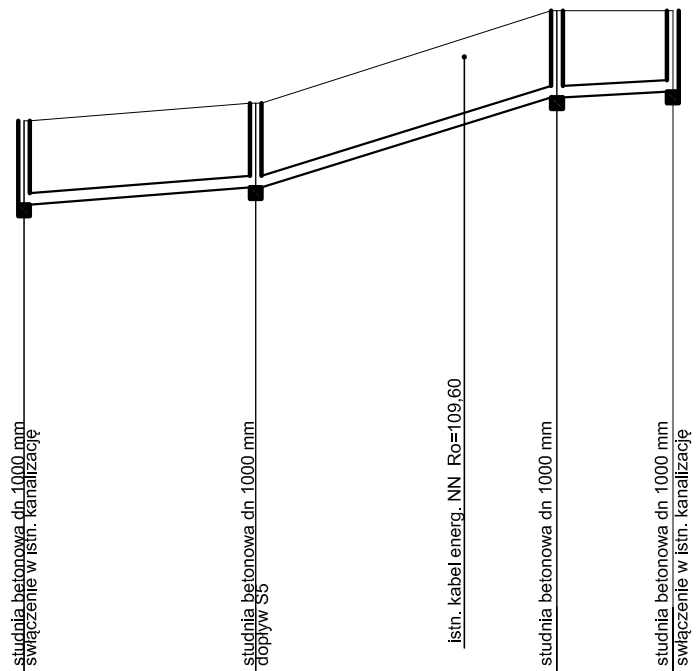

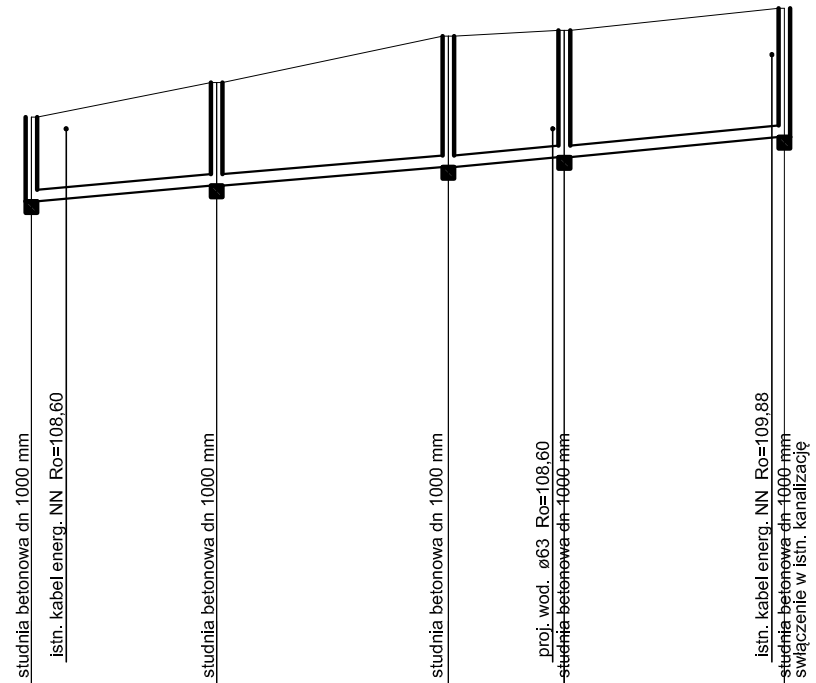

Poziom porównawczy 95,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	108,50		108,80		110,40		110,40	
Rzędna terenu istniejącego	108,50		108,80		110,40		110,40	
Rzędna dna kanału	107,05		107,35		108,90		109,00	
Zagłębienie dna kanału [m]	1,45		1,45		1,50		1,40	
Odległości [m]		20,00		26,00		10,00		
Średnice, materiał / Spadek		Dz 200PVC 1,5 %		Dz 200PVC 6,0 %		Dz 200PVC 1,0 %		
Długość trasy [m]	0,00		20,00		46,00		56,00	
	S1		S2		S3		S4	

Rzędna terenu projektowanego	108,80		109,40		110,20		110,30		110,68
Rzędna terenu istniejącego	108,80		109,40		110,20		110,30		110,68
Rzędna dna kanału	107,35		107,62		107,94		108,11		108,46
Zagłębienie dna kanału [m]	1,45		1,78		2,26		2,19		2,22
Odległości [m]		16,00		20,00		10,00		19,00	
Średnice, materiał / Spadek		Dz 200PVC 1,7 %		Dz 200PVC 1,6 %		Dz 200 1,7 %		Dz 200PVC 1,8 %	
Długość trasy [m]	0,00		16,00		36,00		46,00		65,00
	S2		S5		S6		S7		S8

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
MICRONET ART
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR:
WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY
UL. ARMII KRAJOWEJ 24,
11-220 GÓROWO IŁAWECKIE

NAZWA ZADANIA:
ROZBUDOWA OBIEKTÓW REHABILITACYJNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO W GÓROWIE IŁAWECKIM

dz. nr: 104/1, 133;
jedn. ewid.: identyfikator: 280102_1.0003.104/1(...):
nazwa: GÓROWO IŁAWECKIE
obręb ewid.: identyfikator: 280102_1.0003; nazwa: 3

ADRES:
ARMII KRAJOWEJ 24;
11-220 GÓROWO IŁAWECKIE,

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. M. LICZNERSKI	sanitarna	NB/U/7342/40/98	
Sprawdzający:	inż. K. BIERNACKI	sanitarna	NB/U/7342/37/98	

NAZWA RYSUNKU: Profil kanalizacji sanitarnej

NR RYS. S3

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
SANITARNA	PBW	1:500	VII 2020