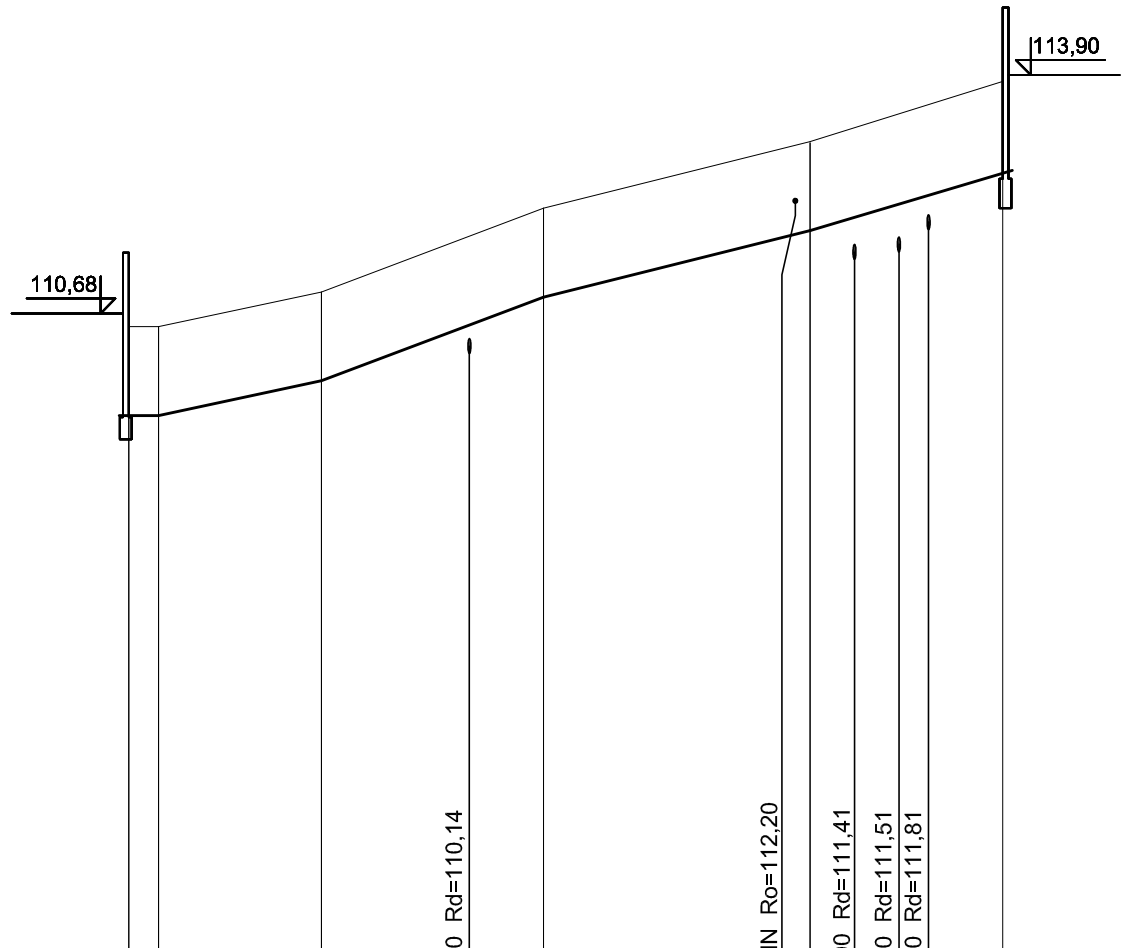

Poziom porównawczy 95,00 m n.p.m.

	wężwł cieplny	załamanie < 90	załamanie 172	istn. kan. san. ø200 Rd=110,14	załamanie < 174	istn. kabel energ. NN Ro=112,20	złamanie < 102	proj. kan. san. ø200 Rd=111,41	istn. kan. san. ø200 Rd=111,51	istn. kan. san. ø200 Rd=111,81	budynek kotłowni
Rzędna terenu projektowanego	110,50	110,50	110,97		112,10		113,00				113,81
Rzędna terenu istniejącego	110,50	110,50	110,97		112,10		113,00				113,81
Rzędna osi rurociągu [m]	109,30	109,30	109,77		110,90		111,80				112,61
Zagłębienie osi rurociągu	1,20	1,20	1,20		1,20		1,20				1,20
Odległości [m]		2,00	11,00		15,00		18,00		13,00		
Średnice, materiał	2xDz63mm	2xDz63mm	2xDz63mm/200		2xDz63mm/200		2xDz63mm/200		2xDz63mm/200		
Spadek	0,0 %		4,3 %		7,5 %		5,0 %		6,2 %		
Długość trasy [m]	0,00	2,00	13,00		28,00		46,00		59,00		

1a 2a 3a 4a 5a 6a

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MICRONET ART
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR:
WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY
UL. ARMI KRAJOWEJ 24,
11-220 GÓROWO IŁAWECKIE

NAZWA ZADANIA:
ROZBUDOWA OBIEKTÓW REHABILITACYJNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO W GÓROWIE IŁAWECKIM

dz. nr: 104/1, 133;
jedn. ewid.: identyfikator: 280102_1.0003.104/1(...);
nazwa: GÓROWO IŁAWECKIE
obręb ewid.: identyfikator: 280102_1.0003; nazwa: 3

ADRES:
ARMII KRAJOWEJ 24;
11-220 GÓROWO IŁAWECKIE,

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. M. LICZNERSKI	sanitarna	NB/U/7342/40/98	
Sprawdzający:	inż. K. BIERNACKI	sanitarna	NB/U/7342/37/98	

NAZWA RYSUNKU: Profil przyłącza sieci cieplnej

NR RYS. S4

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
SANITARNA	PBW	1:500	VII 2020